
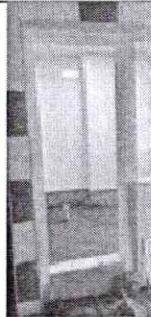
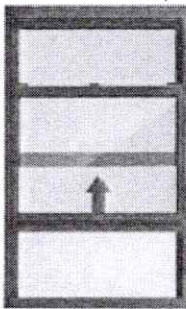

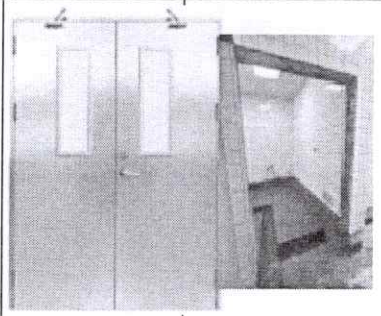
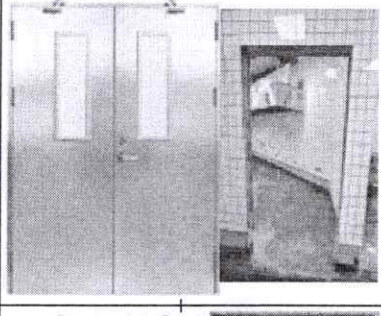
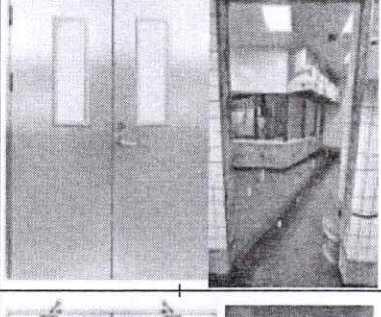
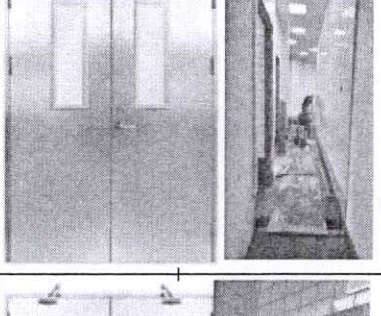
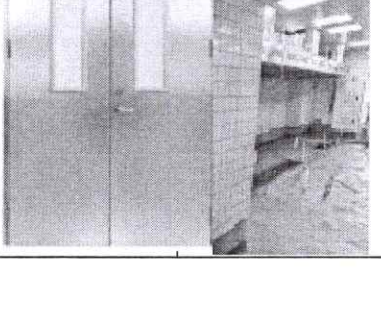
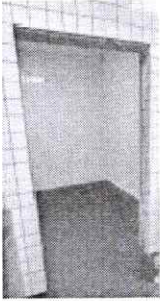
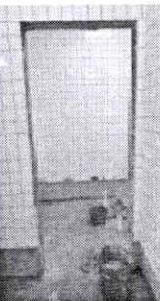

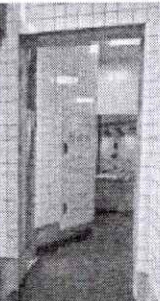
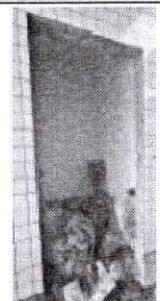
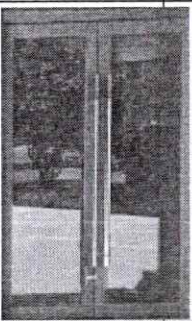








附件 1

软件与信息服务外包产业园（南区）28 栋一层食堂门窗、隔油池采购明细表

序号	门窗类型	规格	单位	数量	参考图片	安装位置
1	复合实木套装门	1000*2100mm，复合实木套装门，门扇厚度 45mm，含门锁铰链；安装区域：餐厅库房	套	1		
2	复合实木套装门	800*1500mm，复合实木套装门，门扇厚度 45mm，含门锁铰链；安装区域：餐厅库房	套	1		
3	BM1020 玻璃门	1000*2200mm，100 型 2.0 厚铝合金 5+5 夹胶玻璃门，含门锁铰链；安装区域：餐厅档口间	套	2		
4	铝合金钢化玻璃提拉窗	1200mm 高,10 个窗口,2.0 厚铝合金边框+5mm 钢化玻璃，可以提拉任意位置停止；安装区域：餐厅售卖间	m ²	13		

5	FHM 乙 1222 门	1200mm*2200mm, 乙级 304 不锈钢制防火门带观察窗, 含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套; 符合 GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书; 安装区域: 洗碗间	套	1	
6	FHM 乙 1222 门	1200mm*2200mm, 乙级 304 不锈钢制防火门带观察窗, 含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套; 符合 GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书; 安装区域: 面点间	套	1	
7	FHM 乙 1222 门	1200mm*2200mm, 乙级 304 不锈钢制防火门带观察窗, 含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套; 符合 GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书; 安装区域: 主厨房到售卖间	套	1	
8	FHM 乙 1422 门	1400mm*2200mm, 乙级 304 不锈钢制防火门带观察窗, 含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套; 符合 GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书; 安装区域: 餐厅进入厨房通道	套	1	
9	FHM 乙 1422 门	1400mm*2200mm, 乙级 304 不锈钢制防火门带观察窗, 含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套; 符合 GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书; 安装区域: 主厨房进入加工区通道	套	1	

10	FHM 乙 1022 门	1000mm*2200mm, 乙级 304 不锈钢制防火门带观察窗, 含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套; 符合 GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书; 安装区域: 厨房库房	套	1		
11	FHM 乙 1022 门	1000mm*2200mm, 乙级 304 不锈钢制防火门带观察窗, 含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套; 符合 GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书; 安装区域: 凉菜间	套	1		
12	FHM 乙 1022 门	1000mm*2200mm, 乙级 304 不锈钢制防火门带观察窗, 含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套; 符合 GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书; 安装区域: 主厨房到售卖间	套	1		
13	FHM 乙 1022 门	950mm*2200mm, 乙级 304 不锈钢制防火门带观察窗, 含门锁、门吸、铰链、闭门器、双面不锈钢门套; 符合 GB 12955-2008 及相关消防产品检验报告及证书; 安装区域: 更衣间	套	1		
14	铝合金地弹簧玻璃门	1600*2020mm, 材质颜色按原建筑大门定制, 含门拉手、地弹簧、安装区域: 厨房入口	套	1		

15	凉菜间滑窗	600*1000mm, 304 不锈钢滑窗, 安装区域: 凉菜间	套	1		
16	铝合金外墙百叶窗	现场定制, 安装区域: 厨房入口上方	m ²	3		
17	不锈钢隔油池	1.隔油池整体采用 SUS304 不锈钢, 厚度≥1.2mm; 2.盖板整体采用 SUS304 不锈钢, 厚度≥2mm; 3.隔油池分 3 级隔油处理; 4.规格: 1100*800*800	套	1		
18	隔油池安装	1、地面土方挖槽约 3-4 立方; 2、地面砖恢复约 5 平方; 3、隔油池砖砌挡墙约 1 立方; 4、160mmPVC 管接驳约 7 米; 5、建渣清运约 4 立方; (以现场实测面积为准)	项	1		
19	不锈钢装饰封板	1.整体采用 SUS304 不锈钢, 厚度 ≥0.6mm, 表面经过磨砂处理, 平整光滑、无划痕、无毛刺, 具备良好的防腐蚀、耐磨损性能。 2.钢板拉丝纹理统一竖向, 拼缝采用 U 型槽卡扣式, 表面不能有焊点 3.安装平整严密, 整体外观简洁统一, 便于清洁与维护。	m ²	6.15	